

ゼンシン株式会社	製品仕様書 型番／名称：Z R J－E 1	文書番号：ZQK-331(48)-1
----------	--------------------------	--------------------

- 1．適用範囲
- 用　　途：プラント配管、雑排水配管等

特　　徴：伸縮、偏芯の吸収性に優れている。

- 2．構造および部品
- 図1に構造、表1に部品名と材質を示す。

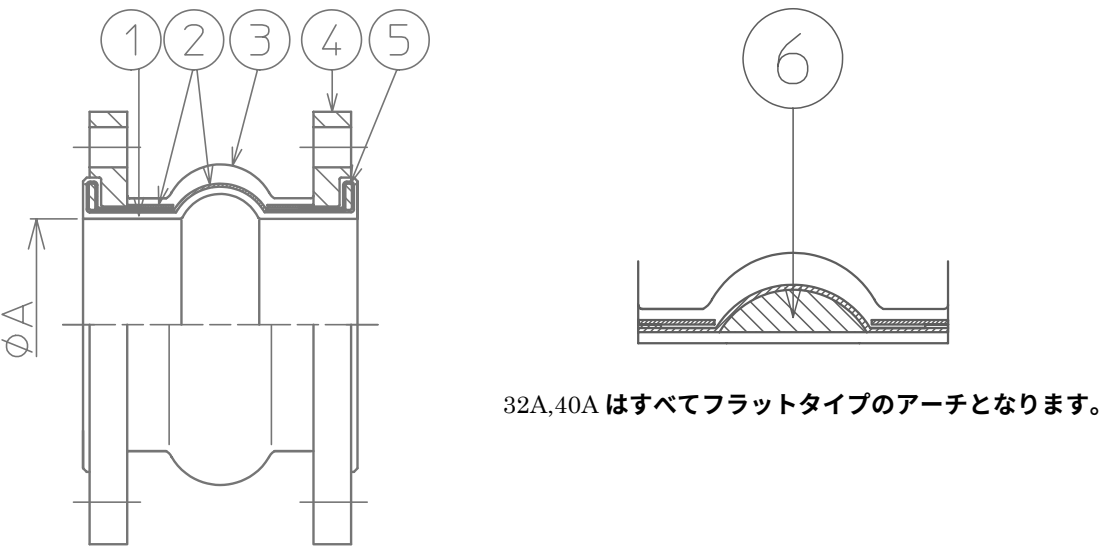


図1．構 造

表1．部品名と材質

品番	部品名	材 質
1	内貼ゴム	EPDM
2	補強繊維	合成繊維
3	外貼ゴム	EPDM
4	フランジ	SS400、(SUS304)
5	ソリッドリング	SS400
6	埋めゴム	合成ゴム

※ フランジ規格　：JIS 10K(標準), 5K , 上水

ゼンシン株式会社	製品仕様書 型番／名称：Z R J－E 1	文書番号：ZQK-331(48)-1
----------	--------------------------	--------------------

3．種類および寸法

表2に種類と寸法を示す。

表2．種類と寸法

単位：mm

口 径	長 さ	φ A	最高使用圧力
			(MP a)
32A	150	40	1.0
40A	150	40	1.0
50A	150	50	1.0
65A	150	65	1.0
80A	150	76	1.0
100A	150	100	1.0
125A	150	125	1.0
150A	200	150	1.0
200A	200	200	1.0
250A	200	250	1.0
300A	200	300	1.0

4．許容変位量

表3に許容変位量を示す。

表3．許容変位量

口 径	許容変位量		
	圧縮 (mm)	伸張 (mm)	偏芯 (mm)
3 2 A	7	6	20
4 0 A	7	6	20
5 0 A	15	10	20
6 5 A	15	10	20
8 0 A	15	10	20
1 0 0 A	20	15	30
1 2 5 A	20	15	30
1 5 0 A	20	20	30
2 0 0 A	20	20	30
2 5 0 A	25	25	30
3 0 0 A	25	25	30

ゼンシン株式会社	製品仕様書 型番／名称：Z R J－E 1	文書番号：ZQK-331(48)-1
5. 検 査 検査項目：外観検査、寸法検査（全長）、耐圧検査(水圧) 頻 度：外観、寸法検査は全数、耐圧検査は抜き取り 6. 梱 包 パッキングケースに製品の他、取扱説明書及び乾燥剤を同梱。 以 上		